



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 139

DEL 26 MAR. 2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di Omologazione degli Impianti Sportivi della Federazione Italiana Pesistica, sulla base del Regolamento "Principi Informatori per lo Sviluppo dell'Impiantistica Sportiva".

IL

Inviata per l'esecuzione a:

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Trasmessa per conoscenza a:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

IL

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l' art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO l' articolo 5 del Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 6 dello statuto del CONI;

VISTA la deliberazione n. 1430 del 17 dicembre 2010 con la quale il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha approvato, il Nuovo Regolamento "Principi Informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva";

VISTA la deliberazione n. 334 del 08 ottobre 2012 con la quale la Giunta Nazionale ha approvato la revisione del Regolamento "Principi Informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva";

[Handwritten mark]

[Handwritten signature] 1

VISTA la nota del Segretario Generale indirizzata ai Presidenti delle FSN/DSA finalizzata all'attuazione del "Regolamento "Principi Informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva";

VISTA la delibera del 9 dicembre 2018 del Consiglio Federale della F.I.P.E. attestante l'approvazione del Regolamento Impianti Federale;

TENUTO PRESENTE che a seguito del nuovo assetto organizzativo di Sport e salute S.p.A. nel frattempo intervenuto, è stato attribuito all' Ufficio Supporto Normative e Regolamenti l'esercizio delle peculiari funzioni e delle competenze connesse alla realizzazione delle attività del Regolamento "Principi Informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva";

CONSIDERATA la necessità di assicurare un supporto, da parte dell' Ufficio Supporto Normative e Regolamenti, alle Federazioni Sportive Nazionali allo scopo di attuare la piena armonizzazione dei regolamenti tecnici per l'omologazione degli impianti sportivi con i principi fondamentali indicati dallo Statuto e dai Regolamenti del C.O.N.I., in modo da promuovere il pieno sviluppo qualitativo dell'impiantistica sportiva e la sua massima diffusione come riportato sul Regolamento "Principi Informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva";

DELIBERA

L' approvazione del Regolamento Tecnico, per l'omologazione degli impianti sportivi della F.I.P.E., sulla base del Regolamento "Principi informatori per lo sviluppo dell' impiantistica sportiva".

Seguono in allegato alla presente deliberazione:

- Estratto verbale della XII riunione del Consiglio Federale della F.I.P.E. attestante l'approvazione da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pesistica del Regolamento Tecnico per l'Omologazione degli Impianti Sportivi della F.I.P.E. e relativi allegati;
- Regolamento di Procedura per l'omologazione degli impianti sportivi della F.I.P.E.
- Regolamento Tecnico l'omologazione degli impianti sportivi della F.I.P.E.
- Allegato A - domanda di nuova omologazione
- Allegato B - domanda di rinnovo omologazione
- Allegato C - verbale di visita impianto



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 133
Riunione del 26 MAR. 2019

- Allegato 1 - Standard Sede Pesistica Olimpica
- Allegato 2 - Standard Sede Pesistica Paralimpica
- Allegato 3 - Standard Sede Distensione su Panca
- Allegato 4 - Sport Equipment Pesistica Olimpica
- Allegato 5 - Sport Equipment Pesistica Paralimpica
- Allegato 6 - Sport Equipment Distensione su Panca
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Layout Sale

Il ruolo di Coordinatore delle attività è affidato all'Ufficio Supporto Normative e Regolamenti, che garantirà la giusta esecuzione dei lavori da parte delle FSN e DSA e gli indirizzi della Giunta Nazionale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

Visto:

se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente

Il Direttore

Francesco Romussi
Francesco Romussi



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n.....¹.....
 Deliberazione n.....¹³³.....
 Riunione del.....^{26 MAR. 2019}.....

Sport e salute S.p.A.

DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO
 E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
 Supporto Normative e Regolamenti

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: attuazione del Regolamento sui "Principi Informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", **approvazione del Regolamento di Omologazione degli Impianti Sportivi della F.I.P.E.**

In relazione al nuovo assetto organizzativo Sport e salute S.p.A., che attribuisce all'Ufficio Supporto Normative e Regolamenti, l'attivazione delle attività previste dal Regolamento sui "Principi Informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", si fa presente che, il nuovo Regolamento di Omologazione degli Impianti Sportivi della F.I.P.E. allegato alla presente proposta di deliberazione della Giunta Nazionale, è stato predisposto, ed in seguito perfezionato, in piena condivisione e cooperazione con la medesima Federazione in argomento, che i contenuti, sono in linea con le vigenti normative in materia di impianti sportivi, con particolare riferimento alle norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva, attuando così l'armonizzazione del presente "Regolamento di Omologazione" con i principi fondamentali indicati dallo Statuto e dai Regolamenti del C.O.N.I..

Roma, 25 febbraio 2019

UFFICIO SUPPORTO NORMATIVE E REGOLAMENTI

Il Responsabile
 arch. Marco Ducci



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 139
Riunione del 26 MAR 2019

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI NUOVA COSTRUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI AGONISTICHE FEDERALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Approvato dal Consiglio Federale della FIPE in data 9 dicembre 2018

Indice

| | |
|--|---|
| Premessa..... | 2 |
| ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento | 2 |
| ARTICOLO 2 – Caratteristiche delle manifestazioni agonistiche..... | 3 |
| ARTICOLO 3 - Categorie e livelli di omologazione..... | 3 |
| ARTICOLO 4 - Entrata in vigore..... | 3 |
| ARTICOLO 5 - Procedure per l'omologazione..... | 4 |
| ARTICOLO 6 - Designazione dei Tecnici omologatori..... | 4 |
| ARTICOLO 7 - Sopralluoghi di verifica..... | 5 |
| ARTICOLO 8 - Atto di omologazione..... | 5 |
| ARTICOLO 9 - Durata dell'omologazione..... | 5 |
| ARTICOLO 10 - Costo dell'omologazione..... | 5 |
| ARTICOLO 11 - Albo degli impianti omologati..... | 5 |
| ARTICOLO 12 - Norma di rinvio | 6 |
| ARTICOLO 13 - Allegati..... | 6 |





Premessa

Il presente Regolamento Federale, oltre a essere conforme alle disposizioni del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", fa riferimento al "Programma Attività Agonistica Federale", approvato annualmente dal Consiglio Federale, secondo i livelli di pratica previsti.

Come previsto dal R.D.L. N. 302 del 2 febbraio 1939 e della L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 6161 del 24 luglio 1977, e dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 e s.m.i., la legge demanda al CONI il compito di esprimere un parere obbligatorio sui progetti di impianti sportivi; detto parere è denominato parere in linea tecnico sportiva e le relative procedure di emissione sono contenute nel "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".

Qualunque parere espresso dalla Federazione Italiana Pesistica, di seguito anche FIPE, su progetti di realizzazione di opere, anche se inseriti in programmi per l'attuazione di eventi sportivi di qualsiasi livello nazionale o internazionale, non può in nessun caso sostituire o surrogare il parere in linea tecnico sportiva di competenza del CONI, che deve essere comunque ottenuto nei tempi e secondo le procedure previste dal "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".

In conseguenza di ciò, qualunque omologazione di nuovo impianto o spazio di attività sportiva della FIPE può essere concessa solo dietro presentazione, da parte del richiedente, del parere positivo in linea tecnico sportiva ottenuto sull'impianto, dal quale si evinca l'idoneità dell'impianto stesso allo svolgimento dell'attività secondo i livelli ivi indicati. Gli impianti sprovvisti di parere o gli impianti che nel parere espresso siano dichiarati "di esercizio", secondo la definizione data dalle "Norme CONI per l'impiantistica sportiva", non potranno essere omologati per lo svolgimento di competizioni sportive.

Si precisa infine che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento di impianto, si rimanda alle norme che a qualsiasi titolo regolano la loro realizzazione ed esercizio, in particolare, le norme CONI per l'impiantistica sportiva, il Programma Attività Agonistica Federale della FIPE e il D.M. 18.03.1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento Federale ha la finalità di definire le procedure per l'omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti di nuova costruzione destinati allo svolgimento di manifestazioni agonistiche della F.I.P.E..

Per manifestazioni agonistiche (più avanti, anche, gare) si intendono quelle manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione Italiana Pesistica ovvero dai suoi Organi territoriali e/o Associazioni/Società Sportive affiliate, a cui partecipano esclusivamente Atleti Agonisti, in regola con il Tesseramento, ed alla presenza di Ufficiali di Gara federali, formalmente convocati.

Gli impianti, al fine di essere utilizzati per l'attività sportiva della F.I.P.E., devono essere omologati secondo le norme e le procedure stabilite dalla Federazione stessa.



Per essere omologabile, l'impianto sportivo deve essere completo, potenzialmente funzionante, almeno nella parte sportiva individuata dal punto di vista operativo, e dotato di tutte le attrezzature richieste secondo le procedure stabilite dalla F.I.P.E..

Gli impianti omologati non possono essere in alcun modo modificati, se non previo rinnovo dell'omologazione.

Gli impianti devono essere realizzati ed attrezzati in modo da consentire lo svolgimento dell'attività sportiva, in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (Atleti, Ufficiali di Gara, Personale Addetto, Spettatori) secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto.

ARTICOLO 2 – Caratteristiche delle manifestazioni agonistiche

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la F.I.P.E. individua le seguenti tipologie di manifestazioni:

- 1) Campionati Internazionali: tutte le gare mondiali e/o europee, organizzate in Italia, che prevedono la partecipazione di Delegazioni straniere, direttamente assegnate dall'*International Weightlifting Federation (IWF)* e/o dall'*European Weightlifting Federation (EWF)*;
- 2) Campionati Italiani: tutte le gare nazionali ricomprese nel Calendario Federale, così denominate;
- 3) Altre gare internazionali: tutte le gare mondiali e/o europee, organizzate in Italia, che prevedono la partecipazione di Delegazioni straniere, ma non direttamente assegnate dall'*International Weightlifting Federation (IWF)* e/o dall'*European Weightlifting Federation (EWF)*;
- 4) Altre Gare di Interesse Nazionale: tutte le gare ricomprese nel Calendario Federale ed organizzate a livello Regionale/Interregionale, anche con classifiche d'Ufficio;
- 5) Gare Regionali/Sociali: tutte le gare svolte a livello regionale non ricomprese nel Calendario Federale.

ARTICOLO 3 - Categorie e livelli di omologazione

Le discipline sportive i cui impianti di nuova costruzione sono oggetto di omologazione da parte della F.I.P.E. sono:

- a) Pesistica Olimpica;
- b) Pesistica Paralimpica;
- c) Distensione su Panca;

I livelli di omologazione possibili sono i seguenti:

- Primo Livello, per le manifestazioni agonistiche di cui al numero 1 dell'articolo 2;
- Secondo Livello, per le manifestazioni agonistiche di cui al numero 2 dell'articolo 2;
- Terzo Livello, per le manifestazioni agonistiche di cui al numero 3, 4, 5 dell'articolo 2.

ARTICOLO 4 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato ed entrerà in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 5 - Procedure per l'omologazione

La richiesta di omologazione deve essere indirizzata alla F.I.P.E. sui modelli allegati, da parte del soggetto proprietario o gestore dell'impianto (o altro soggetto avente titolo) ovvero da parte di Associazioni/Società Sportive o Comitati Regionali/Provinciali interessati allo svolgimento di Manifestazioni agonistiche federali.

Nella richiesta, oltre all'esatta ubicazione dell'impianto, alla categoria e al livello di omologazione richiesto, deve essere specificato se trattasi di nuovo impianto ovvero di rinnovo di omologazione per decadenza dei termini.

In ogni caso, dovrà essere allegato all'istanza il modulo di "Dichiarazione sostitutiva di Certificazione" che attesti la conformità dell'impianto sportivo alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio.

a. Richiesta e Documentazione nel caso di nuova omologazione

Nel caso di nuova omologazione, si dovrà ricorrere alla Domanda di omologazione, di cui Allegato A. Alla Domanda di nuova omologazione (Allegato A), dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Parere CONI in linea tecnico sportiva, come da Premessa;
- Planimetria/Pianta impianto dalla quali risulti la destinazione e le dimensioni delle varie aree.

b. Richiesta e Documentazione nel caso di rinnovo di omologazione

Nel caso di rinnovo di omologazione precedentemente rilasciata, si dovrà ricorrere alla Domanda di rinnovo di omologazione, di cui all'Allegato B.

Si dovrà comunque procedere a Domanda di nuova omologazione qualora l'omologazione risulti scaduta da più di 12 mesi.

ARTICOLO 6 - Designazione dei Tecnici omologatori

a) Qualifica e nomina del Tecnico omologatore

Il Tecnico omologatore è designato, di volta in volta, dal Presidente Federale.

L'omologatore deve avere qualifica tecnica professionale od esperienza certificata nell'impiantistica federale ed è individuato tra i Direttori di Gara Nazionali, i membri della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (C.N.U.G.), gli Ufficiali di Gara con almeno qualifica nazionale, i Consiglieri Federali, Presidenti e Delegati Regionali/Provinciali, Tecnici (Architetti, Ingegneri, Geometri) con esperienza certificata nell'impiantistica sportiva, i Funzionari di Segreteria Federale.

b) Incompatibilità

Vanno evitate tutte le situazioni di incompatibilità, tra cui quelle individuabili dal Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 ottobre 2012.

In particolare, non può essere designato Tecnico omologatore:

- Il Presidente/Delegato del Comitato Regionale/Provinciale nel cui interesse si svolge la Manifestazione agonistica federale;
- Colui il quale sia stato coinvolto professionalmente nell'impianto (es. progettista, direttore dei lavori);



- Colui il quale abbia rapporto di lavoro in atto con ditte realizzatrici di impianti e/o attrezzature sportive e/o di prodotti o sistemi per impianti sportivi;
- Colui il quale abbia in atto rapporti di collaborazione sportiva, di lavoro o di professionale con i soggetti richiedenti di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 7 - Sopralluoghi di verifica

I Tecnici omologatori possono effettuare uno o più sopralluoghi per il rilievo dei dati dell'impianto e delle relative attrezzature richieste e devono compilare il verbale di omologazione secondo il modello predefinito (Allegato C), completo di tutti i dati richiesti per il livello di omologazione previsto e corredato delle proprie annotazioni in merito alla rispondenza dell'impianto e delle relative attrezzature (ove richieste per l'omologazione) ai regolamenti federali per il livello di omologazione richiesto.

ARTICOLO 8 - Atto di omologazione

L'organo tecnico Federale incaricato, esaminata la documentazione acquisita sull'impianto, verificata la congruenza con i Regolamenti federali per il livello di omologazione previsto, considerata la eventuale opportunità di concessione di deroghe sulle caratteristiche dell'impianto (fatti salvi i requisiti di sicurezza ed igiene), esprimerà il proprio motivato parere per l'omologazione dell'impianto per le competizioni agonistiche ed il livello specificati, utilizzando l'apposita sezione dell'Allegato C.

ARTICOLO 9 - Durata dell'omologazione

L'omologazione di un impianto è condizionata dal permanere delle condizioni riscontrate al momento del rilascio dell'omologazione stessa. Qualunque modifica sostanziale dell'impianto fa cessare la validità dell'omologazione e ne rimpone il rinnovo.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, dai Regolamenti federali ed internazionali e dalla normativa civilistica in materia, la durata massima dell'omologazione è di 4 anni dal momento dell'emissione, e verrà rinnovata solo qualora sussistano i requisiti qualitativi richiesti.

ARTICOLO 10 - Costo dell'omologazione

Il contributo dovuto alla FIPE per le spese di omologazione è determinato secondo il criterio indicato dall'art. 3 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva" ed ammonta alla cifra onnicomprensiva (rimborso spese per oneri di catalogazione ed archiviazione, compenso e rimborso spese per il sopralluogo) di 1.000,00€.

ARTICOLO 11 - Albo degli impianti omologati

Tutte le omologazioni emesse dalla F.I.P.E. nel tempo saranno registrate nell'archivio informatico degli impianti omologati dalla F.I.P.E., come previsto dall'art. 7 del Regolamento CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".





ARTICOLO 12 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".

ARTICOLO 13 - Allegati

- a. Allegato A (Domanda di nuova omologazione)
- b. Allegato B (Domanda di rinnovo di omologazione)
- c. Allegato C (Verbale di visita impianto)
- d. Dichiarazione sostitutiva di Certificazione





REGOLAMENTO TECNICO PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI NUOVA COSTRUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI AGONISTICHE FEDERALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

NORME TECNICHE

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Parte comune a tutte le discipline.

PREMESSA

Il presente Regolamento Federale, oltre a essere conforme alle disposizioni del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", fa riferimento al "Programma Attività Agonistica Federale", approvato annualmente dal Consiglio Federale, secondo i livelli di pratica previsti.

Come previsto dal R.D.L. N. 302 del 2 febbraio 1939 e della L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 6161 del 24 luglio 1977, e dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 e s.m.i., la legge demanda al CONI il compito di esprimere un parere obbligatorio sui progetti di impianti sportivi; detto parere è denominato parere in linea tecnico sportiva e le relative procedure di emissione sono contenute nel "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".

Qualunque parere espresso dalla FIPE su progetti di realizzazione di opere, anche se inseriti in programmi per l'attuazione di eventi sportivi di qualsiasi livello nazionale o internazionale, non può in nessun caso sostituire o surrogare il parere in linea tecnico sportiva di competenza del CONI, che deve essere comunque ottenuto nei tempi e secondo le procedure previste dal "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".

In conseguenza di ciò, qualunque omologazione di nuovo impianto o spazio di attività sportiva della FIPE può essere concessa solo dietro presentazione, da parte del richiedente, del parere positivo in linea tecnico sportiva ottenuto sull'impianto, dal quale si evinca l'idoneità dell'impianto stesso allo svolgimento dell'attività secondo i livelli ivi indicati.

Gli impianti sprovvisti di parere o gli impianti che nel parere espresso siano dichiarati "di esercizio", secondo la definizione data dalle "Norme CONI per l'impiantistica sportiva", non potranno essere omologati per lo svolgimento di competizioni sportive.

Si precisa infine che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento di impianto, si rimanda alle norme che a qualsiasi titolo regolano la loro realizzazione ed esercizio, in particolare, le norme CONI per l'impiantistica sportiva, il Regolamento Attività Sportiva Federale della FIPE e il D.M. 18.03.1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

Art. 1 - L'omologazione degli impianti

Gli impianti, al fine di essere utilizzati per l'attività sportiva della FIPE, devono essere omologati secondo le norme e le procedure stabilite dalla Federazione stessa.

Per essere omologabile, l'impianto sportivo deve essere completo, potenzialmente funzionante, almeno nella parte sportiva individuata dal punto di vista operativo, e dotato di tutte le attrezzature richieste secondo le procedure stabilite dalla FIPE.

Gli impianti omologati non possono essere in alcun modo modificati, se non previo rinnovo dell'omologazione.

Art. 2 - Caratteristiche degli impianti sportivi

Gli impianti devono essere realizzati ed attrezzati in modo da consentire lo svolgimento dell'attività sportiva, in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto.



Art. 3 – Fruibilità da parte degli utenti DA

Gli impianti sportivi dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da poter essere fruibili da parte degli utenti DA (diversamente abili) come previsto dalle Norme CONI per l'impiantistica sportiva.

Art. 4 – Discipline sportive e livelli di omologazione

Le discipline sportive i cui impianti sono oggetto di omologazione da parte della FIPE sono:

- a) Pesistica Olimpica
- b) Pesistica Paralimpica
- c) Distensione su Panca

Livelli di omologazione previsti per le tipologie di manifestazioni elencate nel Regolamento di Procedura per l'Omologazione (vedi Art. 2 "Caratteristiche delle manifestazioni agonistiche" e Art. 3 "Categorie e livelli di omologazione"):

- 1) Primo Livello - Tipologia 1
- 2) Secondo Livello – Tipologia 2
- 3) Terzo Livello – Tipologia 3|4|5

SPAZIO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

Comuni a tutte le discipline: Pesistica Olimpica | Pesistica Paralimpica | Distensione su Panca |

E' la parte dell'impianto in cui si svolge l'attività sportiva, comprendendo in essa le fasce di rispetto e tutto ciò che risulta necessario per un corretto svolgimento della gara. Tali spazi devono essere dimensionati sul tipo e sul livello di attività che in essi può essere svolta e devono essere connessi agevolmente con gli spazi di supporto e con gli spazi aggiuntivi.

Lo spazio di attività deve poter contenere l'Area di Gara, dimensionato per ogni singola disciplina e per ogni livello di omologazione dai regolamenti vigenti della Federazione Internazionale di Pesistica (IWF), della Federazione Internazionale di Para Powerlifting (IPC) e dalla Federazione Italiana Pesistica.

Le altezze minime dell'impianto, a tutti i livelli, devono essere di almeno 3 metri dalla superficie delle pedane, di gara e di riscaldamento.

Lo spazio di attività deve risultare facilmente accessibile per le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione, tenendo conto dell'accesso di mezzi di trasporto o macchine operatrici e deve prevedere, a ogni livello, ma con caratteristiche differenti, tre aree fondamentali: area di gara, area segreteria e ufficiali di gara, area warm-up atleti.

La pavimentazione dell'area deve essere in cemento armato e, nel caso in cui non lo fosse, è opportuno proteggere la superficie su cui poggiano le pedane. Nell'area deve esser presente la postazione medica che, oltre a essere posizionata in maniera tale che il collegamento tra essa e l'esterno sia agevole e senza interferenze, deve prevedere defibrillatore e personale addetto all'uso, oltre al Medico di Gara; per le gare nazionali e internazionali il presidio medico deve essere completato anche dall'ambulanza.

Per il primo e il secondo livello di omologazione, nell'area di gara, devono esser presenti il tabellone della gara (scoreboard) e la schermata in cui compare il nome dell'atleta chiamato al tentativo di alzata (attempt board).

Come previsto dalle Norme CONI, tutti gli spazi di attività sportiva devono essere dotati di idonee fasce di rispetto piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, tali da consentire un adeguato margine di sicurezza nello svolgimento dell'attività. La grandezza di suddette fasce è individuata nella misura di 1,5 metro.

*Alessandro Cherubini***SPAZI PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA****Comuni a tutte le discipline: Pesistica Olimpica | Distensione su Panca | Pesistica Paralimpica**

Devono essere realizzati in conformità alle Norme CONI per l'impiantistica sportiva. Saranno commisurati in funzione della dimensione e al livello della disciplina sportiva che si svolge nello spazio di attività.

Si definiscono spazi di supporto:

1. Spogliatoio per Atleti e relativi servizi igienici, docce e asciugacapelli | Conformi alle Norme CONI. *Nel caso in cui nella stessa giornata ci siano gare maschili e femminili, gli spogliatoi dovranno essere due, divisi per genere.*
2. Spogliatoio UDG e relativi servizi igienici | Conforme alle Norme CONI.
3. Locali antidoping | Conformi alle Norme CONI.
4. Locale di primo soccorso | Conforme alle Norme CONI.
5. Sala Peso. *La Sala Peso dovrà contenere un tavolo, la bilancia del peso ufficiale, un computer e una stampante per la registrazione dei dati del peso di ciascun atleta ed un separè.*
6. Sala Peso Prova. *La Sala Peso Prova deve essere predisposta in una apposita sala al cui interno dovrà essere sistemata una bilancia dello stesso modello di quella utilizzata per il peso ufficiale.*
7. Servizi di supporto (depositi, magazzini, etc.) | Conformi alle Norme CONI.
8. Altre sale di servizio.
9. Sala Visite di Classificazione (*Per le sole gare di Pesistica Paralimpica*). *La sala di classificazione è necessaria in occasione delle gare di Para Powerlifting e dovrà essere attrezzata con lettino da massaggi, tavolo per la commissione classificatrice e sedie.*

In occasione delle gare di livello internazionale occorrerà predisporre un'area dedicata ai massaggi per gli atleti e una Area Lounge di servizio riservata ai Vip (ospiti e istituzioni delle Federazioni Internazionali).

SPAZI AGGIUNTIVI

Conformemente alle Norme CONI, si definiscono spazi di supporto:

1. locali di ristoro, attività commerciali varie, vendita di prodotti sportivi;
2. aree sussidiarie (parcheggi, spazi verdi).

IMPIANTI TECNICI

1. **ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI ATTIVITA' SPORTIVA.**
L'area sportiva deve essere illuminata artificialmente.
Riferimento alla norma europea UNI EN 12193 "Sports Lighting".
2. **LIVELLO DI ILLUMINAZIONE**
Deve garantire la corretta visibilità dell'area di gara da parte degli Ufficiali di Gara.
Riferimento alla norma europea UNI EN 12193 "Sports Lighting".
3. **ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA**
Deve essere presente un impianto di emergenza rispondente alle indicazioni delle Norme CONI vigenti e alle norme di sicurezza del D.M. 18/3/96.
4. **REQUISITI AMBIENTALI**
Deve riportare le caratteristiche previste dalle Norme CONI vigenti.
5. **CLIMATIZZAZIONE E RICAMBI DELL'ARIA**
Deve riportare le caratteristiche previste dalle Norme CONI vigenti.
6. **DIFFUSIONE SONORA**
Lo spazio di attività deve essere dotato di idoneo sistema di amplificazione sonora, con microfoni per gli speakers e per le comunicazioni di sicurezza agli spettatori e/o ricerca di persone.
7. **RIPRESE FILMATE E TELEVISE**



*Alessandro Cherubini*

Le competizioni possono essere teleriprese, filmate e fotografate, purché l'utilizzo di apparecchiature e equipaggiamenti di ripresa non disturbino gli atleti.

SPAZI PER IL PUBBLICO E INSTALLAZIONI PER IL PUBBLICO

Si intendono i posti spettatori con i relativi servizi igienici, aree al servizio dell'impianto, etc ...
Devono rispondere alle normative di sicurezza. In particolare, al DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli Impianti Sportivi" e successive modificazioni e integrazioni ed essere completamente separate dallo Spazio di Attività.

La presenza minima di spettatori dovrà essere commisurata al livello ed al tipo di attività previsto, come qui indicato:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Attività Internazionale | minimo 500 posti |
| - Attività Nazionale | minimo 100 posti |
| - Attività Regionale | non richiesto |

PESISTICA OLIMPICA

Ogni pedana deve essere equipaggiata con un bilanciario completo (maschile o femminile a seconda della gara). Per l'equipaggiamento completo e dettagliato vedi lista allegata (Allegato 4- Sport Equipment Pesistica Olimpica).

Omologazione di Terzo Livello: L'area di gara può essere costituita dalla sola pedana di gara delle dimensioni minime di 3 metri x 2,50 metri con 1 metro di spazio intorno alla stessa, su tutti e quattro i lati. Fermo restando questa distanza minima di sicurezza, di fronte alla pedana viene posizionata la terna arbitrale e alle sue spalle, o su uno dei due lati della stessa, il tavolo di gestione gara/passaggi, quest'ultimo nel caso in cui non sia stato già posizionato nell'area warm-up.

Il numero di pedane dell'area warm-up dovrà essere proporzionato al numero di atleti previsti per ciascun turno di gara. La dotazione minima prevede la presenza di almeno due pedane da riscaldamento, distanziate l'una dall'altra da almeno un metro su ogni lato (vedi Allegato 1- Standard Sede Pesistica Olimpica).

Omologazione di Secondo Livello: L'area di gara deve essere costituita da un palco delle dimensioni minime di 8 metri x 8 metri (64 m²) e dell'altezza massima di 1 metro, su cui viene posizionata la pedana di gara delle dimensioni di 4 metri x 4 metri: lungo i lati esterni del palco deve esser rispettata una distanza minima di 3 metri di spazio dove andranno posizionate le postazioni del Sistema di Gestione Gara e dello Speaker, della Segreteria Federale e della regia Audio e Streaming.

Di fronte alla pedana, a distanza regolamentare, viene posizionata la terna arbitrale, e alle sue spalle il tavolo della Direzione di Gara e, se prevista, la Giuria. L'area UdG e Sistema Gestione Gara è completata dalla postazione dei caricatori, a lato della pedana, dalla parte opposta rispetto alla salita degli atleti, e dal tavolo delle premiazioni.

Nell'area warm-up la dotazione minima deve essere di almeno 6 pedane, e sempre comunque proporzionale al numero di atleti previsti per ciascun turno di gara. Panche o sedie, per atleti e allenatori, devono esser presenti vicino alle pedane. Tra una pedana e l'altra è necessario lasciare 1 metro di distanza su ogni lato. Il tavolo dei passaggi, insieme ai due monitor con attempt board e scoreboard, deve figurare in questa area, posizionato in maniera tale che sia facilmente accessibile dai Tecnici e che non intralci il percorso di ingresso dell'atleta sul palco di gara (vedi Allegato 1- Standard Sede Pesistica Olimpica).

Omologazione di Primo Livello: Gli standard proposti in ambito nazionale sono validi anche per le gare internazionali. Stesso dicasi per la sistemazione ed il posizionamento delle varie postazioni e del Sistema di Gestione Gara, con le seguenti differenze:

- Il palco deve essere delle dimensioni di 10 metri x 10 metri su cui sarà adagiata la pedana di gara 4 metri x 4 metri (area di gara 100 m²).
- La distanza minima ai lati del palco deve essere di almeno 4 metri.
- Il tabellone di gara (scoreboard) deve essere presente anche al tavolo della Giuria che, nelle gare internazionali, prende il posto del tavolo della Direzione di Gara e ha potere di intervento sui giudizi arbitrali.
- Il presidio medico dovrà esser presente sia nell'area di gara che in quella warm-up





CONI

- L'area warm-up deve prevedere almeno 10 pedane da riscaldamento, con distanza di sicurezza tra l'una e l'altra di almeno 1 metro (vedi Allegato 1 - Standard Sede Pesistica Olimpica).

PESISTICA PARALIMPICA | DISTENSIONE SU PANCA

Ogni pedana deve essere equipaggiata con panca para e un bilanciere completo. Per l'equipaggiamento completo e dettagliato vedi lista allegata (vedi Allegati 5 e 6 - Sport Equipment Pesistica Paralimpica e Distensione su Panca).

Omologazione di Terzo Livello: L'area di gara deve avere dimensioni minime 5 metri x 5 metri in cui verrà posizionata la Panca da competizione. Gli arbitri alla Panca sono tre, uno centrale dietro la panca e due laterali.

Il numero di Panche dell'area warm-up dovrà essere proporzionato al numero di atleti previsti per ciascun turno di gara e dovranno essere distanziate l'una dall'altra di almeno 1,5 metri su ogni lato nel caso di gara di pesistica paralimpica, di 1 metro nel caso di gara di distensione su panca. (vedi Allegati 2 e 3 - Standard Sede Pesistica Paralimpica e Distensione su Panca).

Omologazione di Secondo Livello: L'area di gara deve avere dimensioni minime di 7 metri x 15 metri (105 m²), in cui verrà posizionata la panca da competizione. Lungo i lati esterni dell'area di gara deve essere rispettata una distanza minima di 3 metri di spazio dove andranno posizionate le postazioni del Sistema di Gestione Gara, della Segreteria e della Regia Video e Audio.

Gli arbitri alla Panca sono tre, uno centrale dietro la panca e due laterali. Di fronte alla pedana, a distanza regolamentare, viene posizionato il tavolo della Direzione di Gara.

Nell'area warm up la dotazione minima deve essere di almeno 4 Panche, e sempre comunque proporzionale al numero di atleti previsti per ciascun turno di gara. Almeno 10 sedie, per atleti e allenatori, devono essere presenti vicino alle Panche. Tra una Panca e l'altra è necessario lasciare 1,5 metri di distanza su ogni lato nel caso di gara di pesistica paralimpica, di 1 metro nel caso di gara di distensione su panca. Il tavolo dei passaggi, insieme ai due monitor con attempt board e scoreboard, deve figurare in questa area, posizionato in maniera tale che sia facilmente accessibile dai Tecnici e che non intralci il percorso di ingresso dell'atleta all'area di gara (vedi Allegati 2 e 3 - Standard Sede Pesistica Paralimpica e Distensione su Panca).

Omologazione di Primo Livello: Gli standard proposti in ambito nazionale sono validi anche per le gare internazionali. Stesso dicasi per la sistemazione ed il posizionamento delle varie postazioni e del Sistema di Gestione Gara, con le seguenti differenze:

- L'area di gara deve essere almeno 15 metri x 25 metri.
- Il palco deve essere delle dimensioni minime di 10 metri x 10 metri fino a un massimo di 12 metri x 12 metri (la larghezza massima non include le rampe) su cui sarà adagiata la pedana di 4 metri x 4 metri con altezza massima di 5 centimetri su cui poggia la panca da competizione. Il palco dovrà avere un'area complessiva di 100 m² e una portata minima di 2.000 KG.
- 2 rampe della lunghezza di 5/7 metri e di larghezza minima di 120 centimetri. L'inclinazione delle rampe va considerata in base alle misure del palco.
- La distanza minima ai lati del palco deve essere di almeno 6 metri.
- Il tabellone di gara (scoreboard) deve essere presente anche al tavolo della Giuria che, nelle gare internazionali, prende il posto del tavolo della Direzione di Gara e ha potere di intervento sui giudizi arbitrali.
- L'area warm up deve prevedere almeno 10 panche da riscaldamento, con distanza di sicurezza tra l'una e l'altra di almeno 1,5 metri su ogni lato nel caso di gara di pesistica paralimpica, di 1 metro nel caso di gara di distensione su panca.

(vedi Allegati 2 e 3 - Standard Sede Pesistica Paralimpica e Distensione su Panca).





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

ALLEGATI

1. Standard Sede delle Competizioni FIPE | Pesistica Olimpica
2. Standard Sede delle Competizioni FIPE | Pesistica Paralimpica
3. Standard Sede delle Competizioni FIPE | Distensione su Panca
4. Sport Equipment | Pesistica Olimpica
5. Sport Equipment | Pesistica Paralimpica
6. Sport Equipment | Distensione su Panca





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

PESISTICA OLIMPICA

ALLEGATO 1

SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

| | PRIMO LIVELLO minimo 100 m ² | SECONDO LIVELLO minimo 64 m ² | TERZO LIVELLO |
|-----------------------------------|---|---|--|
| AREA DI GARA | (Palco 10 metri x 10 metri e altezza massima 1 metro) Pedana di Gara 4 metri x 4 metri Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 Scoreboard 2 Attempt Boards 1 Video Boards | (Palco 8 metri x 8 metri e altezza 80 centimetri) Pedana di Gara 4 metri x 4 metri Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 Scoreboard 1 Attempt Board | Pedana di Gara 3 metri x 2,50 metri Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 Scoreboard 1 Attempt Board |
| AREA UDG e SEGRETERIA DI GARA | 4 metri intorno al palco 3 tavoli piccoli + sedie per UDG (distanza 4 m dalla pedana) 1 tavolo Giuria (5 posti) 1 tavolo IWF Competition Manager + IWF Approved TJS (6 posti) 1 tavolo Sport President/Speaker, Technicians (6 posti) 1 tavolo per i Competition Doctors (2 posti) 1 tavolo per Giuria e UDG di riserva (2 posti) 1 tavolo premiazioni Sedie per caricatori | 3 metri intorno al palco 3 tavoli piccoli + sedie per UDG (distanza dalla pedana) 1 tavolo Direttore di Gara e Coordinatori UDG (3 posti) 1 tavolo Sistema Gestione gara e Speaker (2 posti) 1 tavolo Segreteria Federale (6 posti) 1 tavolo Regia Audio e Video (2 posti) 1 tavolo premiazioni Sedie per caricatori | 1 metro intorno alla pedana su ogni lato 3 sedie per UDG (distanza 4 m dalla pedana) 1 tavolo Segreteria di Gara 1 tavolo Chief Marshal / Passaggi (2 posti), se non presente in warmup N.B. L'area deve essere in piano e libera da qualsiasi ostacolo compresi i dischi da competizione / Regolamento IWF. |
| AREA WARM-UP | 250 m ² e almeno 3 metri di altezza dalla pedana 10 pedane (1 metro di distanza su ogni lato) Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 tavolo Chief Marshal / Passaggi (2 posti) 1 tavolo Medical Staff (3 posti) 30 sedie (3 sedie per pedana) 4/6 sedie per area attesa ingresso palco | almeno 3 metri di altezza dalla pedana 6 pedane (1 metro di distanza su ogni lato) Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 tavolo Chief Marshal / Passaggi (2 posti) 18 sedie (3 sedie per pedana) | minimo 2 pedane (1 metro di distanza su ogni lato) Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 tavolo Chief Marshal / Passaggi (2 posti) 3 sedie |
| POSTAZIONE MEDICA/ PRIMO SOCCORSO | deve essere presente all'interno degli spazi dell'attività sportiva. Il collegamento tra il primo soccorso e l'esterno dovrà risultare agevole e senza interferenze con le uscite di sicurezza. Obbligo del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo. Obbligatoria la presenza di Medico di Gara e Ambulanza. | deve essere presente all'interno degli spazi dell'attività sportiva. Il collegamento tra il primo soccorso e l'esterno dovrà risultare agevole e senza interferenze con le uscite di sicurezza. Obbligo del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo. Obbligatoria la presenza di Medico di Gara e Ambulanza. | deve essere presente all'interno degli spazi dell'attività sportiva. Il collegamento tra il primo soccorso e l'esterno dovrà risultare agevole e senza interferenze con le uscite di sicurezza. Obbligo del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo. Obbligatoria la presenza di Medico di Gara. |
| FASCE DI RISPETTO | NORME CONI: Tutti gli spazi di attività sportiva devono essere dotati di idonee fasce di rispetto plane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, tali da consentire un adeguato margine di sicurezza nello svolgimento dell'attività sportiva. Laddove non specificato dalle FSN la larghezza di tali fasce non potrà essere inferiore a 1,50 metri. | | |
| ALTEZZE MINIME | minimo 3 metri dalla superficie delle pedane di gara e di riscaldamento | | |
| CARATTERISTICA PAVIMENTAZIONE | La pavimentazione deve essere preferibilmente in cemento armato. In altri casi occorre dotarsi di protezioni per le aree sottoposte a notevoli sollecitazioni dovute all'utilizzo dei bilancieri con carico. | | |





CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

PESISTICA OLIMPICA

SPAZI DI SUPPORTO

| | PRIMO LIVELLO | SECONDO LIVELLO | TERZO LIVELLO |
|-----------------------------|--|--|--|
| SPOGLIATOIO ATLETI | I locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. 2 spogliatoi (1 maschile e 1 femminile) con un minimo di 10 posti (30 m ²) | I locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. Almeno 1 spogliatoio con un minimo di 10 posti. | I locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. Minimo 1 spogliatoio. I posti spogliatoio dovranno essere commisurati al numero di Atleti partecipanti. |
| SPOGLIATOIO UDG | I locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. Numero posti spogliatoio: almeno 40 Armadietti chiusi | I locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. | |
| SALA PESO | 1 tavolo + sedie (3 posti) Separè o area separata Bilancia | 1 tavolo + sedie (3 posti) Separè o area separata Bilancia | 1 tavolo + sedie (3 posti) Separè o area separata Bilancia |
| SALA PESO PROVA | Preferibilmente in locale adiacente alla Sala Peso ufficiale Bilancia | Preferibilmente in locale adiacente alla Sala Peso ufficiale Bilancia | Preferibilmente in locale adiacente alla Sala Peso ufficiale Bilancia |
| LOCALE ANTIDOPING | Conformi alle Norme CONI deve essere composta da: SALA DI ATTESA Tavolo - Sedie - bacheca - Separè - Orologio - Cestini SALA CONTROLLI 1 tavolo + sedie (6 posti) 1 lettino 1 postazione per i Kit Cestini 1 armadietto chiuso TOILETS Lavandino Water | Conformi alle Norme CONI deve essere composta da: SALA DI ATTESA Sedie SALA CONTROLLI 1 tavolo + sedie (6 posti) 1 lettino 1 postazione per i Kit Cestini TOILETS Lavandino Water | Conformi alle NORME CONI deve essere composta da: SALA DI ATTESA Sedie SALA CONTROLLI 1 tavolo + sedie (6 posti) 1 lettino 1 postazione per i Kit Cestini TOILETS Lavandino Water |
| AREA MASSAGGI ATLETI | 10 sedie + 5 lettini + cestini | | |
| AREA LUONGE- VIP | 50 m ² Tavoli - Sedie - Divanetti | | |
| DEPOSITO/MAGAZZINO | Conformi alle Norme CONI | | |





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

PESISTICA PARALIMPICA

SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

ALLEGATO 2

| | PRIMO LIVELLO | SECONDO LIVELLO | TERZO LIVELLO |
|--|--|--|--|
| AREA DI GARA | <p>minimo 375 m² 15 metri x 25 metri, palco incluso </p> <p>Palco. Dimensioni minime 10 metri x 10 metri. Dimensioni massime 12 metri x 12 metri. Portata minima 2000 KG. La larghezza massima non include le rampe. 2 rampe 5/7 metri e larghezza massima di 120 centimetri. L'inclinazione della rampa dovrà essere commisurata alle misure del palco. Pedana di Gara su cui poggia la panca da competizione 4 metri x 4 metri e altezza massima di 5 centimetri. Sport Equipment (vedi lista allegata): 1 Scoreboard 2 Attempt Boards 1 Fix Camera 3 Sedie per Tema Arbitrale 2 Video</p> | <p>minimo 105 m² 7 metri x 15 metri </p> <p>No palco</p> <p>No pedana di gara</p> <p>Sport Equipment (vedi lista allegata): 1 Scoreboard 2 Attempt Boards 3 Sedie per Tema Arbitrale 1 Video</p> | <p>minimo 25 m² 5 metri x 5 metri </p> <p>No palco</p> <p>No pedana di gara</p> <p>Sport Equipment (vedi lista allegata): 3 Sedie per Tema Arbitrale</p> |
| AREA UDG e SEGRETERIA DI GARA | <p>4 metri intorno al palco</p> <p>1 tavolo Giuria (7 posti) 2 tavoli Sistema Gestione Gara e Speaker (7 posti) 1 tavolo IPC (3 posti) 1 tavolo Segreteria (6 posti) 1 tavolo premiazioni 1 tavolo Regia Audio e Video 5 monitor</p> | <p>minimo 3 metri intorno all'area di gara</p> <p>1 tavolo Direttore di Gara e Coordinatori UDG (4 posti) 3 tavolo Sistema Gestione Gara e Speaker (4 posti) 1 tavolo Segreteria Federale (6 posti) 1 tavolo premiazioni 1 tavolo Regia Audio e Video 4 monitor</p> | <p>minimo 2 metri intorno all'area di gara</p> <p>1 tavolo per i Passaggi (se non presente in warm up) 1 tavolo Sistema Gestione Gara e Speaker</p> <p>NB l'area deve essere in piano e libera da qualsiasi ostacolo compresi i dischi da competizione</p> |
| AREA WARM-UP | <p>minimo 375 m² 15 metri x 25 metri </p> <p>10 panche (1 metro di distanza su ogni lato) 1,5 metri per la paralimpica) Sport Equipment (vedi lista allegata): 1 tavolo Chief Marshal Passaggi (2 posti) 25 sedie 3 scoreboard 3 attempt board 3 static camera 1 tavolo Medical Staff (3 posti)</p> | <p>minimo 3 metri di altezza dalla pedana</p> <p>4 panche (1 metro di distanza su ogni lato) 1,5 metri per la paralimpica) Sport Equipment (vedi lista allegata): 1 tavolo Chief Marshal Passaggi (2 posti) 10 sedie 1 scoreboard 1 attempt board</p> | <p>1 panca (1 metro di distanza su ogni lato) 1,5 metri per la paralimpica) Sport Equipment (vedi lista allegata): 1 tavolo Chief Marshal Passaggi (2 posti) 3 sedie</p> |
| POSTAZIONE MEDICA/ PRIMO SOCCORSO | <p>deve essere presente all'interno degli spazi dell'attività sportiva. Il collegamento tra il primo soccorso e l'esterno dovrà risultare agevole e senza interferenze con le uscite di sicurezza.</p> <p>Obbligo del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo.</p> <p>Obbligatoria la presenza di Medico di Gara e Ambulanza.</p> | <p>deve essere presente all'interno degli spazi dell'attività sportiva. Il collegamento tra il primo soccorso e l'esterno dovrà risultare agevole e senza interferenze con le uscite di sicurezza.</p> <p>Obbligo del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo.</p> <p>Obbligatoria la presenza di Medico di Gara e Ambulanza.</p> | <p>deve essere presente all'interno degli spazi dell'attività sportiva. Il collegamento tra il primo soccorso e l'esterno dovrà risultare agevole e senza interferenze con le uscite di sicurezza.</p> <p>Obbligo del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo.</p> <p>Obbligatoria la presenza di Medico di Gara.</p> |
| FASCE DI RISPETTO | <p>NORME CONI. Tutti gli spazi di attività sportiva devono essere dotati di idonee fasce di rispetto piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, tali da consentire un adeguato margine di sicurezza nello svolgimento dell'attività sportiva. Laddove non specificato dalle FSN la larghezza di tali fasce non potrà essere inferiore a 1,50 m.</p> | | |
| ALTEZZE MINIME | <p>minimo 3 metri dalla superficie d'appoggio delle panche di gara e di riscaldamento. Per l'Area gara l'altezza minima è di 5 metri.</p> | <p>minimo 3 metri dalla superficie d'appoggio delle panche di gara e di riscaldamento. Per l'Area gara l'altezza minima è di 5 metri.</p> | <p>minimo 3 metri dalla superficie d'appoggio delle panche di gara e di riscaldamento.</p> |
| CARATTERISTICA PAVIMENTAZIONE | <p>La pavimentazione deve essere preferibilmente in cemento armato. In altri casi occorre dotarsi di protezioni se necessario.</p> | <p>La pavimentazione deve essere preferibilmente in cemento armato. In altri casi occorre dotarsi di protezioni se necessario.</p> | <p>La pavimentazione deve essere preferibilmente in cemento armato. In altri casi occorre dotarsi di protezioni se necessario.</p> |





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

SPAZI DI SUPPORTO

| | PRIMO LIVELLO | SECONDO LIVELLO | TERZO LIVELLO |
|----------------------|--|--|--|
| SPOGLIATOIO ATLETI | 1 locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. 2 spogliatoi (1 maschile e 1 femminile) con un minimo di 10 posti | 1 locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. Almeno 1 spogliatoio con un minimo di 10 posti. | 1 locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. Minimo 1 spogliatoio. I posti spogliatoio dovranno essere commisurati al numero di Atleti partecipanti. |
| SPOGLIATOIO UDG | 1 locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. Numero posti Spogliatoio: 40 Armadietti chiusi | 1 locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. | |
| SPOGLIATOIO PRE PESO | 10 sedie 10 ceste per vestiti Separè | 6 sedie Separè | |
| SALA PESO | 60 m ² 1 tavolo + sedie (3 posti) Separè o area separata Bilancia Omologata Paralimpica | 1 tavolo + sedie (3 posti) Separè o area separata Bilancia Omologata Paralimpica | 1 tavolo + sedie (3 posti) Separè o area separata Bilancia Omologata Paralimpica |
| SALA KIT CHECK | All'interno della Sala Peso ufficiale o in locale adiacente Bilancia | All'interno della Sala Peso ufficiale o in locale adiacente | All'interno della Sala Peso ufficiale o in locale adiacente |
| SALA PESO PROVA | Preferibilmente in locale adiacente Sala Peso Ufficiale Bilancia Omologata Paralimpica | Preferibilmente in locale adiacente Sala Peso Ufficiale Bilancia Omologata Paralimpica | Preferibilmente in locale adiacente Sala Peso Ufficiale Bilancia Omologata Paralimpica |
| LOCALE ANTIDOPING | Conformi alle Norme CONI deve essere composta da: SALA DI ATTESA: Tavolo + Sedie + Banchetta - Separè - Orologio - Cestini SALA CONTROLLI: 1 tavolo + sedie (6 posti) 1 lettino 1 postazione per i Kit Cestini 1 armadietto chiuso TOILETS accessibile a DA Lavandino Water | Conformi alle Norme CONI deve essere composta da: SALA DI ATTESA: Sedie SALA CONTROLLI: 1 tavolo + sedie (6 posti) 1 lettino 1 postazione per i Kit Cestini TOILETS accessibile a DA Lavandino Water | Conformi alle NORME CONI deve essere composta da: SALA DI ATTESA: Sedie SALA CONTROLLI: 1 tavolo + sedie (6 posti) 1 lettino 1 postazione per i Kit Cestini TOILETS accessibile a DA Lavandino Water |
| AREA MASSAGGI ATLETI | 10 sedie + 5 lettini + cestini | | |
| AREA LUNGHE - VIP | 50 m ² - Tavoli - Sedie - Divanetti | | |
| DEPOSITO/MAGAZZINO | Conformi alle Norme CONI | | |





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

DISTENSIONE su PANCA

ALLEGATO 3

SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

| | PRIMO LIVELLO | SECONDO LIVELLO minimo 105 m ² 7 metri x 15 metri | TERZO LIVELLO minimo 25 m ² 5 metri x 5 metri |
|-----------------------------------|---------------|---|--|
| AREA DI GARA | | Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 Scoreboard 2 Attempt Boards 3 Sedie per Tema Arbitrale 1 Video | Sport Equipment (vedi lista allegata) 3 Sedie per Tema Arbitrale |
| AREA UDO e SEGRETERIA DI GARA | | minimo 3 metri intorno all'area di gara 1 tavolo Direttore di Gara e Coordinatori UDG (4 posti) 1 tavolo Sistema Gestione Gara e Speaker (4 posti) 1 tavolo Segreteria Federale (6 posti) 1 tavolo premiazioni 1 tavolo Regia Audio e Video 4 monitor | minimo 2 metri intorno all'area di gara 1 tavolo per i Passaggi (se non presente in warm up) 1 tavolo Sistema Gestione Gara e Speaker NB l'area deve essere in piano e libera da qualsiasi ostacolo compresi i dischi da competizione |
| AREA WARM-UP | | minimo 3 metri di altezza dalla pedana 4 panche (1 metro di distanza su ogni lato) Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 tavolo Chief Marshal Passaggi (2 posti) 10 sedie 1 scoreboard 1 attempt board | 1 panca (1 metro di distanza su ogni lato) Sport Equipment (vedi lista allegata) 1 tavolo Chief Marshal Passaggi (2 posti) 3 sedie |
| POSTAZIONE MEDICA/ PRIMO SOCCORSO | | deve essere presente all'interno degli spazi dell'attività sportiva. Il collegamento tra il primo soccorso e l'esterno dovrà risultare agevole e senza interferenze con le uscite di sicurezza. | deve essere presente all'interno degli spazi dell'attività sportiva. Il collegamento tra il primo soccorso e l'esterno dovrà risultare agevole e senza interferenze con le uscite di sicurezza. |
| | | Obbligo del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo. | Obbligo del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo. |
| | | Obbligatoria la presenza di Medico di Gara e Ambulanza. | Obbligatoria la presenza di Medico di Gara. |
| FASCE DI RISPETTO | | NORME CONI: Tutti gli spazi di attività sportiva devono essere dotati di idonee fasce di rispetto piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, tali da consentire un adeguato margine di sicurezza nello svolgimento dell'attività sportiva. Laddove non specificato dalle FSN la larghezza di tali fasce non potrà essere inferiore a 1,50 m. | |
| ALTEZZE MINIME | | Minimo 3 metri dalla superficie d'appoggio delle panche di gara e di riscaldamento. Per l'Area gara l'altezza minima è di 5 metri. | Minimo 3 metri dalla superficie d'appoggio delle panche di gara e di riscaldamento. |
| CARATTERISTICA PAVIMENTAZIONE | | La pavimentazione deve essere preferibilmente in cemento armato. In altri casi occorre dotarsi di protezioni se necessario. | La pavimentazione deve essere preferibilmente in cemento armato. In altri casi occorre dotarsi di protezioni se necessario. |





CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

| SPAZI DI SUPPORTO | PRIMO LIVELLO | SECONDO LIVELLO | TERZO LIVELLO |
|----------------------|---------------|--|--|
| SPOGLIATOIO ATLETI | | I locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. Almeno 1 spogliatoio con un minimo di 10 posti. | I locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. Minimo 1 spogliatoio, i posti spogliatoio dovranno essere commisurati al numero di Atleti partecipanti. |
| SPOGLIATOIO UDG | | I locali dovranno essere conformi alle NORME CONI. | |
| SPOGLIATOIO PRE PESO | | 6 sedie Separé | |
| SALA PESO | | 1 tavolo + sedie (3 posti) Separé o area separata Bilancia | 1 tavolo + sedie (3 posti) Separé o area separata Bilancia |
| SALA PESO PROVA | | Preferibilmente in locale adiacente Sala Peso Ufficiale Bilancia | Preferibilmente in locale adiacente Sala Peso Ufficiale Bilancia |
| LOCALE ANTIDDIPING | | Conformi alle Norme CONI deve essere composta da: SALA DI ATTESA: Sedie SALA CONTROLLI: 1 tavolo + sedie (6 posti) 1 lettino 1 postazione per i Kit Cestini TOILETS accessibile a DA Lavandino Water | Conformi alle NORME CONI deve essere composta da: SALA DI ATTESA: Sedie SALA CONTROLLI: 1 tavolo + sedie (6 posti) 1 lettino 1 postazione per i Kit Cestini TOILETS accessibile a DA Lavandino Water |
| AREA MASSAGGI ATLETI | | | |
| AREA LUNGOE- VIP | | | |
| DEPOSITO/MAGAZZINO | | | |





CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

ALLEGATO 4

SPORT EQUIPMENT - PESISTICA OLIMPICA

A = PRIMO LIVELLO

B = SECONDO LIVELLO

C = TERZO LIVELLO

Le quantità indicate rappresentano la dotazione minima.

| ATTREZZATURA | COMPETITION | | | WARM-UP | | | TRAINING | | |
|---|-------------|---|---|---------|----|---|----------|---|---|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Pedana di Gara 4x4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedana di Allenamento (3x2 3x2,5 3x3) | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Asta Competition da 20kg maschile | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asta Competition da 15kg femminile | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asta Training da 20kg maschile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Asta Training da 15kg femminile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 25 kg | 8 | 6 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 20 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 15 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 10 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 5 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 2,5 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 2 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 1,5 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 1 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 0,5 kg | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi 5 kg diametro 45 cm | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi 2,5 kg diametro 45 cm | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Training 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| Dischi Training 20 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Dischi Training 15 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Dischi Training 10 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Dischi Training 5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Dischi Training 2,5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Dischi Training 2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Dischi-Training 1,5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Dischi Training 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Dischi Training 0,5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Rack portadischi | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Collars da 2,5 kg (coppia) | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barra si sicurezza | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porta magnesio | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Bar Lifter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnesio (panetto) | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Squat Rack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Pull Box (coppia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jerk Box (coppia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

ALLEGATO 5

SPORT EQUIPMENT - PESISTICA PARALIMPICA

A = PRIMO LIVELLO

B = SECONDO LIVELLO

C = TERZO LIVELLO

Le quantità indicate rappresentano la dotazione minima.

| ATTREZZATURA | COMPETITION | | | WARM-UP | | | TRAINING | | |
|-------------------------------------|--------------|----|---|---------|----|---|----------|---|---|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Panca Para Powerlifting Competition | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panca Para Powerlifting Training | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Asta Para Powerlifting | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 25 kg | 6 | 12 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 20 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 15 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 10 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 5 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 2,5 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 2 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 1,5 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 1 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 0,5 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 0,25 kg | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dischi Training 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Dischi Training 20 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Training 15 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Training 10 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Training 5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Training 2,5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Training 2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Training 1,5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Training 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Training 0,5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Dischi Competition 0,25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Rack portadischi | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Collars da 2,5 kg | 2 | 4 | 2 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Porta magnesio | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Magnesio (panetto) | Su richiesta | | | | | | | | |
| Bilancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

SPORT EQUIPMENT - DISTENSIONE SU PANCA

A = PRIMO LIVELLO

B = SECONDO LIVELLO

C = TERZO LIVELLO

Le quantità indicate rappresentano la dotazione minima.

| ATTREZZATURA | COMPETITION | | | WARM-UP | | | TRAINING | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|---|---------|----|---|----------|---|---|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Panca Powerlifting Competition | | 2 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Panca Powerlifting Training | | 0 | 0 | | 4 | 1 | | 0 | 0 |
| Asta Powerlifting | | 2 | 1 | | 4 | 1 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 25 kg | | 12 | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 20 kg | | 4 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 15 kg | | 4 | 2 | | 0 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 10 kg | | 4 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 5 kg | | 4 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 2,5 kg | | 4 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 2 kg | | 4 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 1,5 kg | | 4 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 1 kg | | 4 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 0,5 kg | | 4 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 0,25 kg | | 4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 25 kg | | 0 | 0 | | 16 | 4 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 20 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 15 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 10 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 5 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 2,5 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 2 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 1,5 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 1 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Training 0,5 kg | | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Dischi Competition 0,25 kg | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Rack portadischi | | 4 | 2 | | 4 | 1 | | 0 | 0 |
| Collars da 2,5 kg | | 4 | 2 | | 8 | 2 | | 0 | 0 |
| Porta magnesio | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 0 | 0 |
| Magnesio (panetto) | | su richiesta | | | | | | | |
| Bilancia | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |





CONI



Domanda di nuova omologazione - Allegato A

La Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale Codice Fed.

con sede indirizzo completo n° civico

CAP comune Prov.

chiede l'omologazione dell'impianto sportivo per la competizione agonistica federale

di Pesistica Olimpica di Pesistica Paralimpica di Distensione su Panca

denominato denominazione completa dell'impianto

con sede indirizzo completo n° civico

CAP comune Prov.

livello di omologazione richiesto:

Primo Livello Secondo Livello Terzo Livello

A tale fine dichiara di aver preso visione del "REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI NUOVA COSTRUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI AGONISTICHE FEDERALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA", approvato dal Consiglio Federale della FIPE in data

pertanto, fornisce le seguenti informazioni:

tipologia di impianto:

- Palazzetto Comunale
- Palestra Comunale
- Scuola
- Impianto Sportivo
- Hotel
- Struttura Privata
- Altro (indicare la tipologia)

Ente proprietario

Ente gestore

disponibilità da parte della Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale richiedente:

- Proprietà del richiedente
- Affitto
- Comodato d'uso
- Concessione/Convenzione
- Altro (indicare la tipologia)

durata della disponibilità da parte della Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale richiedente:

- su prenotazione volta in volta
- mesi
- tutto l'anno agonistico
- durata del campionato
- Altro (indicare la durata)

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO:

dimensioni Area di Gara Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m)

dimensioni Area Warm-Up Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m)

Tipologia pavimentazione Area di Gara

Tipologia pavimentazione area Warm Up

Le aree sono accessibili al piano stradale SI NO





CONI

Il viale di accesso alla sede di gara è percorribile da un mezzo autoarticolato SI NO

SPAZI DI SUPPORTO:

Spogliatoio Atleti SI NO
 Spogliatoio disabili con bagno SI NO
 Sale per Arbitri SI NO
 Stanza da adibire a Sala Peso SI NO
 Stanza da adibire a Sala Peso Prova SI NO
 Stanza antidoping con bagno e lettino SI NO
 Stanza da adibire a Segreteria Federale SI NO

n°
 n°
 n°
 n°
 n°
 n°
 n°

ATTREZZATURA DISPONIBILE:

Bilancieri SI - N° NO
 Kit dischi SI - N° NO
 Pedane allenamento SI - N° NO
 Panche da gara SI - N° NO
 Panche da allenamento SI - N° NO

Bilancieri da gara: SI - N° NO
 Kit dischi SI - N° NO
 Presenza Podio premiazioni SI - N° NO
 Panche da gara Paralimpiche SI - N° NO
 Panche da allenamento Paralimpiche SI - N° NO

IMPIANTI TECNOLOGICI:

Impianto di climatizzazione e/o riscaldamento SI NO
 Impianto anticendio SI NO
 Impianto di diffusione sonora SI NO
 Impianto di illuminazione di emergenza SI NO
 Impianto di illuminazione artificiale SI NO
 Presenza Connessione Internet ADSL WIFI SI NO
 Presenza del defibrillatore e del personale idoneo all'uti SI NO

SPAZI AGGIUNTIVI:

Palestra attività fisica SI NO
 Locale ristoro SI NO
 Sala riunioni SI NO
 Attività Commerciali SI NO
 Spazio verde SI NO
 Altro SI NO

INSTALLAZIONI PER IL PUBBLICO

Tribuna fissa o mobile SI NO
 Servizi igienici per il pubblico SI NO
 Abbattimento delle barriere architettoniche per il pubbl SI NO

Capienza posti a sedere
 n°

Proprietario/gestore impianto sportivo
 (per esteso e leggibile)

Luogo e data

Timbro e firma

ALLEGATI (Obbligatori)

- Parere CONI in linea tecnico sportiva.
- Planimetria/piantina impianto dalle quali risulti la destinazione e le dimensioni delle varie aree.
- Modello di " Dichiarazione sostitutiva di Certificazione"





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



Domanda di rinnovo omologazione - Allegato B

La Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale Codice Fed.

con sede

indirizzo completo

n° civico

CAP

comune

Prov.

chiede il rinnovo dell'omologazione dell'impianto sportivo per la competizione agonistica federale

di Pesistica Olimpica

di Pesistica Paralimpica

di Distensione su Panca

denominato

denominazione completa dell'impianto

con sede

indirizzo completo

n° civico

CAP

comune

Prov.

livello di omologazione richiesto:

Primo Livello

Secondo Livello

Terzo Livello

A tale fine dichiara di aver preso visione del "REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI NUOVA COSTRUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI AGONISTICHE FEDERALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA", approvato dal Consiglio Federale della FIPE in data

pertanto, fornisce le seguenti informazioni:

tipologia di impianto:

Palazzetto Comunale

Palestra Comunale

Scuola

Impianto Sportivo

Hotel

Struttura Privata

Altro

(indicare la tipologia)

Ente proprietario

Ente gestore

disponibilità da parte della Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale richiedente:

Proprietà del richiedente

Affitto

Comodato d'uso

Concessione/Convenzione

Altro

(indicare la tipologia)

durata della disponibilità da parte della Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale richiedente:

su prenotazione volta in volta

mesi

tutto l'anno agonistico

durata del campionato

Altro

(indicare la durata)

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO:

dimensioni Area di Gara

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

Altezza (m)

dimensioni Area Warm-Up

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

Altezza (m)

Tipologia pavimentazione Area di Gara

Tipologia pavimentazione area Warm Up

Le aree sono accessibili al piano stradale

SI

NO





CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Il viale di accesso alla sede di gara è percorribile da un mezzo autoarticolato

SI

NO

SPAZI DI SUPPORTO:

Spogliatoio Atleti

SI

NO

Spogliatoio disabili con bagno

SI

NO

Sale per Arbitri

SI

NO

Stanza da adibire a Sala Peso

SI

NO

Stanza da adibire a Sala Peso Prova

SI

NO

Stanza antidoping con bagno e lettino

SI

NO

Stanza da adibire a Segreteria Federale

SI

NO

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

ATTREZZATURA DISPONIBILE:

Bilancieri

SI - N° ____

NO

Kit dischi

SI - N° ____

NO

Pedane allenamento

SI - N° ____

NO

Panche da gara

SI - N° ____

NO

Panche da allenamento

SI - N° ____

NO

Bilancieri da gara:

SI - N° ____

NO

Kit dischi

SI - N° ____

NO

Presenza Podio premiazioni

SI - N° ____

NO

Panche da gara Paralimpiche

SI - N° ____

NO

Panche da allenamento Paralimpiche

SI - N° ____

NO

IMPIANTI TECNOLOGICI:

Impianto di climatizzazione e/o riscaldamento

SI

NO

Impianto anticendio

SI

NO

Impianto di diffusione sonora

SI

NO

Impianto di illuminazione di emergenza

SI

NO

Impianto di illuminazione artificiale

SI

NO

Presenza Connessione Internet ADSL WIFI

SI

NO

Presenza del defibrillatore e del personale idoneo all'ut

SI

NO

SPAZI AGGIUNTIVI:

Palestra attività fisica

SI

NO

Locale ristoro

SI

NO

Sala riunioni

SI

NO

Attività Commerciali

SI

NO

Spazio verde

SI

NO

Altro _____

SI

NO

INSTALLAZIONI PER IL PUBBLICO

Tribuna fissa o mobile

SI

NO

Servizi igienici per il pubblico

SI

NO

Abbattimento delle barriere architettoniche per il pubb

SI

NO

Capienza _____ posti a sedere

n°

Proprietario/gestore impianto sportivo
 (per esteso e leggibile)

Luogo e data

Timbro e firma

ALLEGATI (Obbligator)

Parere CONI in linea tecnico sportiva.

Planimetria/piantina impianto dalle quali risulti la destinazione e le dimensioni delle varie aree.

Modello di " Dichiarazione sostitutiva di Certificazione "





CONI

Verbale di visita impianto - Allegato C



Il Tecnico designato _____
 ha effettuato in data _____
 un sopralluogo presso la Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale _____
 Codice Fed. _____
 con sede _____
 indirizzo completo _____ n° civico _____
 CAP _____ comune _____ Prov. _____

Livello di omologazione richiesto:

Primo Livello Secondo Livello Terzo Livello

Sono presenti al sopralluogo:

Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

Il Tecnico rileva le seguenti caratteristiche:

Tipologia di impianto:

Palazzetto Comunale Ente proprietario _____
 Palestra Comunale Ente gestore _____
 Scuola Struttura Privata _____
 Impianto Sportivo
 Hotel
 Altro (indicare la tipologia) _____

Disponibilità da parte della Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale richiedente:

Proprietà del richiedente
 Affitto
 Comodato d'uso
 Concessione/Convenzione
 Altro (indicare la tipologia) _____

Durata della disponibilità da parte della Società/ Associazione Sportiva/ Comitato Regionale richiedente:

su prenotazione volta in volta _____
 mesi _____
 tutto l'anno agonistico _____
 durata del campionato _____
 Altro _____ (indicare la durata) _____

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO:

dimensioni Area di Gara Lunghezza (m) _____ Larghezza (m) _____ Altezza (m) _____
 dimensioni Area Warm-Up Lunghezza (m) _____ Larghezza (m) _____ Altezza (m) _____
 Tipologia pavimentazione Area di Gara _____
 Tipologia pavimentazione area Warm Up _____
 Le aree sono accessibili al piano stradale SI NO
 Il viale di accesso alla sede di gara è percorribile da un mezzo SI NO

SPAZI DI SUPPORTO:

Spogliatoio Atleti SI NO n° _____
 Spogliatoio disabili con bagno SI NO n° _____
 Sale per Arbitri SI NO n° _____
 Stanza da adibire a Sala Peso SI NO n° _____
 Stanza da adibire a Sala Peso Prova SI NO n° _____
 Stanza antidoping con bagno e lettino SI NO n° _____
 Stanza da adibire a Segreteria Federale SI NO n° _____





ATTREZZATURA DISPONIBILE:

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Kit dischi | <input type="text" value="SI - N°"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Pedane allenamento | <input type="text" value="SI - N°"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Panche da gara | <input type="text" value="SI - N°"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Panche da allenamento | <input type="text" value="SI - N°"/> | <input type="text" value="NO"/> |

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Kit dischi | <input type="text" value="SI - N°"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Presenza Podio premiazioni | <input type="text" value="SI - N°"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Panche da gara Paralimpiche | <input type="text" value="SI - N°"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Panche da allenamento Paralimpiche | <input type="text" value="SI - N°"/> | <input type="text" value="NO"/> |

IMPIANTI TECNOLOGICI:

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Impianto anticendio | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Impianto di diffusione sonora | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Impianto di illuminazione di emergenza | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Impianto di illuminazione artificiale | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Presenza Connessione Internet ADSL WIFI | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Presenza del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |

SPAZI AGGIUNTIVI:

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Palestra attività fisica | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Locale ristoro | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Sala riunioni | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Attività Commerciali | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Spazio verde | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Altro _____ | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |

INSTALLAZIONI PER IL PUBBLICO

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Servizi igienici per il pubblico | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |
| Abbattimento delle barriere architettoniche per il pubblico | <input type="text" value="SI"/> | <input type="text" value="NO"/> |

n°

Esaminato l'impianto, verificata la congruenza con i Regolamenti federali per il livello di omologazione previsto, il Tecnico omologatore esprire parere

positivo

negativo

Eventuali osservazioni: _____

Luogo, Data

Il Tecnico designato
 (per esteso e leggibile)





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini*Alessandro Cherubini***Dichiarazione sostitutiva di certificazione****(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)**

Il/la Sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato a _____ (____) il ____/____/____
 residente a _____ (____) in _____ n° _____
 in qualità di _____

- VISTO** Il Regolamento "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1430 del 17 dicembre 2010 e ss.mm. e i.
- VISTO** Il "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica Sportiva", approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1421 del 25 giugno 2010;
- VISTO** Il Regolamento di Procedura per l'omologazione degli impianti sportivi di nuova costruzione per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche federali della FIPE, approvato dal Consiglio Federale della FIPE in data _____;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che l'impianto sportivo per il quale si richiede

- nuova omologazione
 rinnovo omologazione

Per il seguente livello:

- Primo Livello
 Secondo Livello
 Terzo Livello

è in possesso dei seguenti documenti:

- certificato di omologazione relativi a prodotti o attrezzature impiegati nella realizzazione dell'impianto;
- documentazione tecnico-urbanistica;
- certificato di usabilità o concessione edilizia;
- certificazioni sulla sicurezza degli impianti così come previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e ss.mm. e i;
- (solo per gare di livello internazionale/nazionale) certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in caso di presenza di pubblico superiore a 100 unità

Luogo,

 Firma del dichiarante
 (per esteso e leggibile)


Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.



LAYOUT SPAZI di SUPPORTO

SALA ANTIDOPING

area min. 20 m² - Nota: la dimensione della Sala Antidoping dovrà essere sempre e comunque conforme agli standard

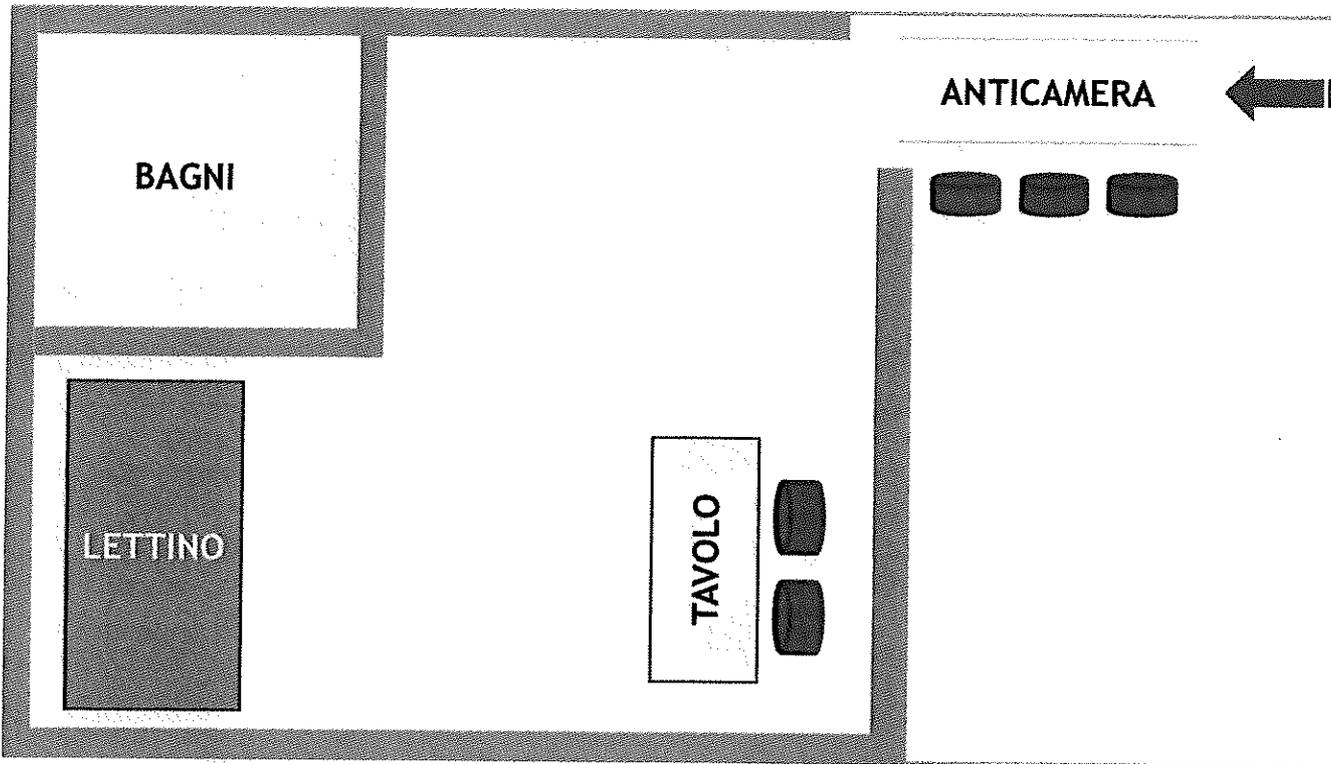

La Sala dei Controlli antidoping deve essere utilizzata esclusivamente come Sala dei Controlli antidoping per tutta la durata della competizione. Deve essere accessibile solo a personale autorizzato con la possibilità di chiudere a chiave la porta. La chiave deve essere affidata al Medico che effettua i controlli. Lo spazio di sala deve essere abbastanza ampio da contenere oltre agli atleti anche il personale autorizzato e deve essere ubicata in relazione alla posizione dove si effettuano le notifiche e comunque al campo di gara. Deve essere garantita la privacy e la riservatezza.

SALA PESO

area min. 20 m² - Nota: la dimensione della Sala Peso dovrà essere sempre e comunque conforme agli standard previsti

